

⊕ M A G N E T S T U D I O ⊖

新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

UPDATE : 2021/10/14



当社は感染症_国際水準である
「GBAC STAR™認証」を取得しております

GBAC STAR™認証、イベント施設管理会社として初の8施設同時取得

▶ プレスリリースはこちら

マグネットスタジオはイベント施設管理会社として初めてGBAC STAR™認証の8施設の同時取得をいたしました。

GBAC STAR™認証はホテルを中心に取得している施設が増えてきており、イベント施設（ホール・会議室）においても徐々に取得する施設が増えております。（日本の取得施設はこちら：<https://gbacstardirectory.issa.com/?keywords=JAPAN>）



有明セントラルタワーホール&カンファレス



神田明神ホール



日本橋三井ホール



大崎ブライトコアホール



大手町三井ホール



品川フロントビル会議室



品川インターシティホール&貸会議室



品川ザ・グランドホール

GBAC STAR™認証とは？

GBAC STAR™認証は、ISSA（世界社会保障協会）内にあるグローバル・バイオリスク・アドバイザリー・カウンシル（以下、GBAC。<https://gbac.issa.com/>）という機関が提供する国際的な認証プログラムとなります。

母体となっているISSAは1927年に設立され、世界各国の社会保障に関わる団体（日本は厚生労働省など）が加盟している国際的な機関であり、GBACはこれまでもエボラ出血熱、ジカ熱など未知のウイルスによるパンデミックな状況下で主に洗浄・消毒などの分野の世界的な基準を示してきた機関となります。昨年、新型コロナウイルスによるパンデミックな状況下を受けて、集客施設などが安全な環境を提供するために必要な20の審査項目を設け、GBAC STAR™認証は提供されました。

当社は感染症に対して中長期的且つ組織的に取り組んでいることや、施設の清掃・消毒・感染症対策が専門機関による裏付けに基づいた管理・ルールを用いていることにより、GBACが定める認定基準を満たしていることがGBAC STAR™認証取得によって認められました。


GBAC STAR™認証 20の審査項目

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. 組織体制 | 11. 在庫管理 |
| 2. 宣言書 | 12. 個人用保護具（PPE） |
| 3. 継続性と改善活動 | 13. 廃棄物管理 |
| 4. 法令・規則の遵守 | 14. 教育プログラムと能力開発 |
| 5. 短期/中期/長期目標の設定 | 15. 緊急事態に対する準備と対応 |
| 6. プログラムコントロールとモニター | 16. 施設における感染症対策 |
| 7. リスクアセスメントとリスク緩和 | 17. 従業員の健康管理 |
| 8. 標準作業所（SOP）の策定 | 18. 監査・検査 |
| 9. 用具と装備 | 19. 協力会社の管理 |
| 10. 清掃と消毒に使用する薬品について | 20. 文書管理 |



“チーム”から“部門”へ

マグネットスタジオでは、GBAC STAR™認証取得以前から感染症対策チームを立ち上げておりました。ただ、GBAC STAR™認証の取得に伴い更なる感染症対策の強化のために部門としての指示系統と役割・責任を明確にし、より強固な部門へと再編いたしました。これにより、継続的に質の高い感染症対策に取り組むための基盤となっております。

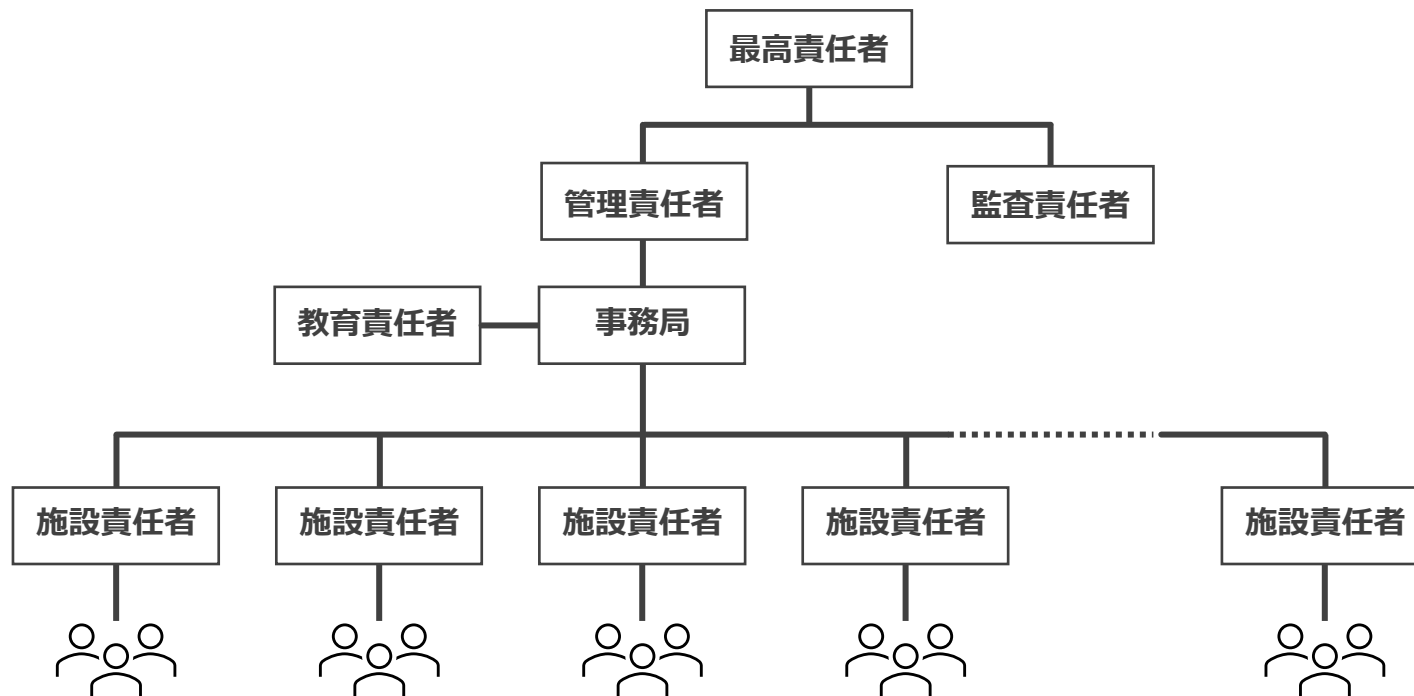

教育年間プログラムと監査

マグネットスタジオでは、社員全員が感染症対策への意識を高めるために年間プログラムを実施しております。

また、感染症対策のクオリティ維持のチェックリストを各施設に義務付け、定期的に監査責任者による監査を実施しております。

●教育用ドキュメント及び用途

ドキュメント	実施時期		資料更新	運用方法
	監査責任者	各施設		
[1] 感染症対策講習会資料	年1回	-	年1回	年1回9月の講習会前に更新を実施。その年の流行に合わせて資料を更新する [新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルスなど]
[2] 各施設感染症対策_備品・消耗品チェックリスト	3ヵ月1回	毎月	年1回	各施設は毎月チェック表をもとに感染症対策の状況をチェックし監査責任者に報告をする。 監査責任者は3ヵ月に1度、各施設の実施状況を評価し、基準以下の施設について実地にて指導をおこなう。
[3] イベント感染症対策_事前及び当日チェックリスト	3ヵ月1回 (対象期間内)	イベント毎 (対象期間内)	年1回	毎年「感染症注意時期」を設定し、その対象期間内におこなわれる催事については各施設は催事毎にチェック表にもとに感染症対策の状況チェックをおこなう。 監査責任者は3ヵ月に1度、各施設の実施状況を評価し、基準以下の施設について実地にて指導をおこなう。

※監査責任者による監査は「監査責任者_定期監査報告書」をもって監査を実施する

●講習会実施時期

	対象者	講習次期
新入社員向け基礎講習会	新入社員	入社後3ヵ月以内
感染症対策社員講習会	全社員	毎年9月

●GBAC STARプログラム事務局 年間計画

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
実施項目		各施設 定期監査			各施設 定期監査			GBAC STAR 検討委員会	感染症対策 社員講習会		感染症対策 強化月間	
内容		各施設の報告書をもとに 監査責任者が指導を おこなう			各施設の報告書をもとに 監査責任者が指導を おこなう			1年間の総括と各資料 の更新について協議	感染症が流行しやすい 冬期前に講習会の実施		各施設が適切に感染症対 策実施状況を監査責任者 が現地にてチェック	

清掃・消毒の手順~使用薬剤はすべて国際水準

マグネットスタジオの運営施設の清掃は清掃専門会社へ依頼しております。

各施設で清掃会社が異なることもあり、マグネットスタジオでは統一した水準を設け、その手順・使用薬剤に沿って清掃作業を実施しております。また、この手順・使用薬剤等はGBAC STAR™認証の審査項目に含まれ、国際的水準を満たした内容となっております。

当社が使用する薬剤も含め、原則は厚生労働省の評価製品を使用しておりますが、使用用途によって水準を満たす製品が存在しない場合は出来る限り評価製品の水準に近い製品を選定しております。

[下図、有明セントラルタワーホール&カンファレンスの例]

●清掃会社による清掃手順及び使用薬剤

清掃対象	清掃内容	使用薬剤				
		種別	メーカー	製品名	補足情報	
床	石材	掃除機及び濡れモップにて清掃	中性洗剤 (床用)	シーバイエス	グリーンフロアクリナー	CASBEE (建築環境総合性能評価システム) 対応
	石材 (トイレ)	モップにアルカリイオン水を含ませ洗浄・除菌・脱臭の清掃	アルカリ性洗剤	アロンワールド	アルイオン	
	フローリング	掃除機及び濡れモップにて清掃				
	カーペット	掃除機及びカーペットクリーナーにて清掃				
ドア各所 エスカレーター・階段	ドアノブ、手すり	アルコール70%スプレーで消毒後、ダスターで拭き上げ	アルコール	ドーバー	バストリーゼ77	アルコール濃度77%、厚労省評価適合品
欄・窓枠	木素材	薄めた中性洗剤にて拭き上げ	中性洗剤	シーバイエス	グリーンプラスマルチクリナー	界面活性剤 (アルキルグルコシド)、厚労省評価適合品
	塩ビ素材	アルコール70%スプレーで消毒後、ダスターで拭き上げ	アルコール	ドーバー	バストリーゼ77	アルコール濃度77%、厚労省評価適合品
共用部備品	テーブル・カウンター天板	薄めた中性洗剤にて拭き上げ	中性洗剤	シーバイエス	グリーンプラスマルチクリナー	界面活性剤 (アルキルグルコシド)、厚労省評価適合品
	椅子背もたれ (プラスチック・ステンレス部)	薄めた中性洗剤にて拭き上げ				
部屋内備品	主にテーブル天板	薄めた中性洗剤にて拭き上げ				
トイレ	便器	薄めた中性洗剤の清掃後、アルコール70%スプレーで消毒しダスターで拭き上げ	中性洗剤	シーバイエス	グリーンプラスマルチクリナー	界面活性剤 (アルキルグルコシド)、厚労省評価適合品
	洗面台・シンク	薄めた中性洗剤にて拭き上げ、手の触れる部分はアルコール70%で消毒しダスターで拭き上げ	アルコール	ドーバー	バストリーゼ77	アルコール濃度77%、厚労省評価適合品
	鏡	汚れている場合は乾拭き、もしくは水拭き				
ゴミ箱		薄めた中性洗剤にて拭き上げ、手の触れる部分はアルコール70%で消毒しダスターで拭き上げ	中性洗剤	シーバイエス	グリーンプラスマルチクリナー	界面活性剤 (アルキルグルコシド)、厚労省評価適合品

●当社が使用する薬剤

用途	種別	使用方法	メーカー	製品名	補足情報
備品清掃	弱アルカリ性洗剤	備品に洗剤スプレーを吹きかけダスターで拭き上げる	花王	かんたんマイベット (家庭用)	界面活性剤 (アルキルミンオキシド)、厚労省評価適合品
脱色消毒マット噴霧	除菌漂白剤	40倍に希釈し、スプレーでマットに噴霧	花王	キッチンハイター	次亜塩素酸ナトリウム、厚労省評価適合品
マイクヘッド消毒	アルコールスプレー	マイクヘッドに噴霧し消毒	日本舞台音響事業協同組合	MRC-ZERO	エタノール60%程度、日本舞台音響事業協同組合推奨品
機材消毒	アルコール除菌シート	機材等を除菌シートで拭き上げる	大塚商会	TANOSEE ウェットティッシュ	主成分エタノール (濃度記載なし)
手指消毒	手指用アルコール	アルコール	ニイタカ	ワイルタイザー-A	エタノール76%以上、厚労省評価適合品

接触するすべての人の安心安全のために

マグネットスタジオでは社員に対して下記のことを義務付けております。

出勤前の検温・体調報告




出勤前の体温と体調を出勤前に記録します

出勤時の検温




出勤時にも再度検温を記録します

体調不良時



出勤前・出勤後に発熱・体調不良が発覚した場合、
いかなる場合でも自宅待機とします

不織布マスク着用




感染予防効果の高い不織布マスクの着用
を義務付けております

社内講習会受講



全社員が新型コロナウイルス感染症に関する
講習会を受講します

ワクチン接種



ワクチン2回接種を推奨し、
未接種者は毎週PCR検査を受けます
(11月上旬予定)

感染症対策備品はすべて無料

各施設では感染症対策備品や消耗品を無料で提供しております。

施設により内容が異なりますので、ご利用の際は施設担当者にご確認をお願いします。

● 主な備品・消耗品

自動アルコールディスペンサー・アルコールディスペンサー・非接触検温器・受付用飛沫シート・卓上アクリルパネル・サーキュレーター
予備用不織布マスク・接触スタッフ用ゴム手袋・手指用アルコール（濃度70%以上）・除菌ウェットティッシュ・マイク用消毒スプレー など



来館者のすべての方が感染症対策を意識していただくために

各施設では感染症に関する注意喚起を掲示しております。また、感染症対策に関わる備品等も常設しております。掲示内容や常設備品は各施設で異なりますので、ご利用の際は施設担当者にご確認をお願いします。


● 主な備品・消耗品

東京都虹色マーク・足型マーク・手洗い等の注意喚起・ジェットタオル使用中のご案内・紙タオル及び液体せっけんの設置
靴底消毒マットの設置 など



すべての施設が換気量を開示、基準値に準じた運用を実施

各施設の換気は政府・東京都の基準に沿って運用をしております。各施設のスペック一覧表をご用意しておりますのでそちらをご覧ください。また、より詳細の換気量は各施設で資料をご用意しておりますので、お問合せをお願いします。



■ 政府・東京都が示す換気機能の指針について ■

政府・東京都が示す換気機能の基準は、「ビル管理法内に示す [特定建築物](#) が遵守する数値」となります。

参考資料1 : [「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法](#)

参考資料2 : [冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法](#)

- | | |
|----------|------------------------------|
| ○必要換気量 | : 一人あたり毎時30m ³ 以上 |
| ○相対湿度 | : 室温18度以上かつ相対湿度40%以上 |
| ○二酸化炭素濃度 | : 1000ppm以下 |

各施設スペック一覧表はこちら

⊕ M A G N E T S T U D I O ⊖

公式HP : magnet-s.biz-web.jp/

新型コロナ特設サイト : magnet-studio-covid19.com/

[特設サイト]



[公式HP]



[本資料をダウンロード]

